


100
100. 150. 2800 70 2300 230 2900 70 2200 230

5400

300 300
2610 3600
70 70
vel doorvoer 820 70
70 70
2990 2170
70 4130 70
2060 70
300 300

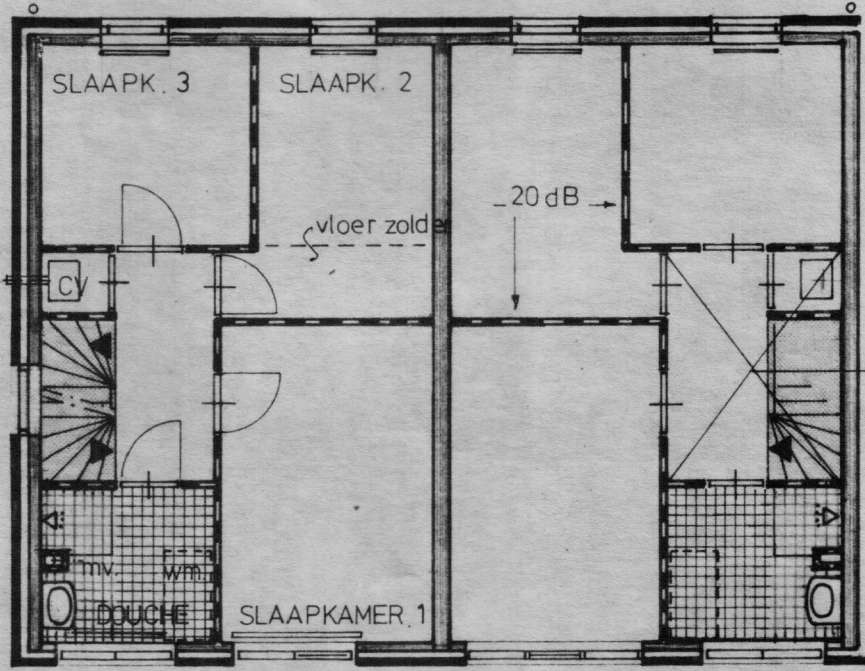

cv ketel . zgn.
gesloten toestel .

vloertje
ok = 2100 + vl.
mv. op zoldertje

° hwa